


COMMUNE DE CHAPAREILLAN

Modification du zonage réglementaire du ruissellement sur versant sur le hameau de la Palud suite à l'expertise du service RTM du 06/11/2012 DDT38/SPR mars 2013

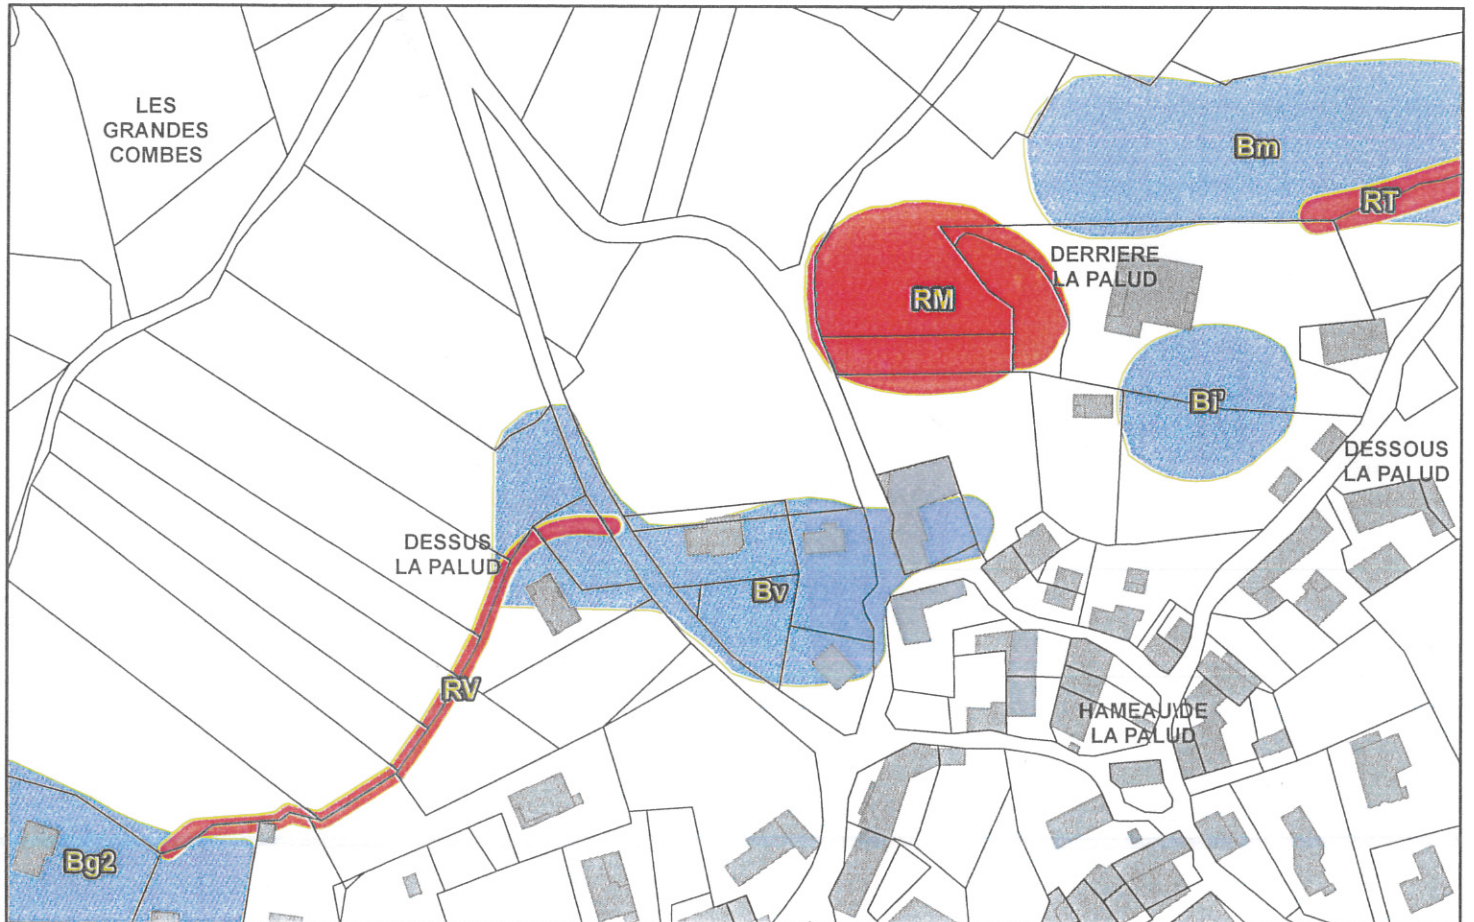

Echelle: 1/2 000

Légende

Niveau de contraintes

R zones d'interdiction

B zones de contraintes faibles

Nature du risque

V, v : ruissellements sur versant

M, m : zones marécageuses

i' : inondations de pied de versant

g2 : glissements de terrain

T : crues des torrents et des ruisseaux torrentiels

