



Parc Poteaux d'incendie

	Date: 27/09/21	Technicien SADE MR SEEWATHIAN	Tél : 06 19 05 02 82
			Tél :
Fournisseur	SADE 43 Rue Pierre Dupont 69741 Genas	Contact :	Mme Pin Patricia
Exploitant du réseau	ALDI MARCHE SARL RD	Fonction :	Tél : 06 13 81 38 34
Adresse	75 LIEU DIT LES ROUTES ZACDU MONT GUILLERME 38780 OYTIER SAINT OBLAS	E-mail :	pin.patricia@sade-cgth.fr
		Accompagnant :	
		Fonction :	Tél :
		E-mail :	
Adresse de pose		Coordonnées GPS	
		Immatriculation	

Fiche de VIE de l'appareil selon la norme NFS 62200

Appareil :	Commentaires	Dégagement :	Commentaires
Marque	PONT A MOUSSON N°1	Autour	OK
Modèle	ATLAS	Au dessus	OK
Année fabrication		Signalisation	NON
Coffre	NON	Raccordement :	
Renversable	NON	DN du branchement	
D.N.	100	Position de la vanne	
Bouchon(s) DN 65	OK	Etanchéité de la vanne	
Bouchon(s) D	OK	Pose :	
Manœuvre		Niveau / sol fini	OK
Etanchéité corps	OK	Socle béton	NON
Etanchéité clapet	OK	pose sur regard	NON
Vidange	OK	Alimentation :	
Pression statique	5,5	Réseau Public	
Débit à 1 bar *	193 m3/h	Réseau Privé	PRIVE
Pression à *	219 m3/h 0 bar	Réserve autonome	
Environnement :		vanne ouverte	OK
Accès	OK		
Exposition aux chocs	OUI		
Système de protection	NON		
Orientation			

Pièces remplacées



Historiques des Opérations

Date	Opérations	N°Doc	Technicien	Client
27-sept-20	CONTRÔLE PI		Mr SEEWATHIAN	ALDI

Prévisions Interventions	Remarques pour prochaines Interventions


* Sous réserve des capacités hydrauliques du réseau d'alimentation pendant 2 heures.



Parc Poteaux d'incendie

	Date: 27/09/21	Technicien SADE	MR SEEWATHIAN	Tél : 06 19 05 02 82
Fournisseur		SADE 43 Rue Pierre Dupont 69741 Genas		Contact : Mme Pin Patricia
Exploitant du réseau		ALDI MARCHE SARL RD 75 LIEU DIT LES ROUTES ZACDU MONT GUILLERME 38780 OYTIER SAINT OBLAS		Fonction : E-mail : pin,patricia@sade-cgth.fr
Adresse		Accompagnant :		Tél : 06 13 81 38 34
Adresse de pose		Coordonnées GPS		
		Immatriculation		

Fiche de VIE de l'appareil selon la norme NFS 62200

Appareil :	Commentaires	Dégagement :	Commentaires
Marque	PONT A MOUSSON N°2	Autour	OK
Modèle	ATLAS	Au dessus	OK
Année fabrication		Signalisation	NON
Coffre	NON	Raccordement :	
Renversable	NON	DN du branchement	
D.N.	100	Position de la vanne	
Bouchon(s) DN 65	OK	Etanchéité de la vanne	
Bouchon(s) D N 40	OK	Pose :	
Manœuvre		Niveau / sol fini	OK
Etanchéité corps	OK	Socle béton	NON
Etanchéité clapet	OK	pose sur regard	NON
Vidange	OK	Alimentation :	
Pression statique	5,3	Réseau Public	
Débit à 1 bar *	194 m3/h	Réseau Privé	PRIVE
Pression à *	216 m3/h 0 bar	Réserve autonome	
Environnement :		vanne ouverte	OK
Accès	OK		
Exposition aux chocs	OUI		
Système de protection	NON		
Orientation			

Pièces remplacées

Historiques des Opérations

Date	Opérations	N°Doc	Technicien	Client
27-sept-20	CONTRÔLE PI		Mr SEEWATHIAN	ALDI

Prévisions Interventions	Remarques pour prochaines Interventions


* Sous réserve des capacités hydrauliques du réseau d'alimentation pendant 2 heures.



Parc Poteaux d'incendie

	Date: 27/09/21	Technicien SADE MR SEEWATHIAN	Tél : 06 19 05 02 82
		Tél :	
Fournisseur	SADE 43 Rue Pierre Dupont 69741 Genas	Contact :	Mme Pin Patricia
Exploitant du réseau	ALDI MARCHE SARL RD	Fonction :	Tél : 06 13 81 38 34
Adresse	75 LIEU DIT LES ROUTES ZACDU MONT GUILLERME 38780 OYTIER SAINT OBLAS	E-mail :	pin.patricia@sade-cgth.fr
		Accompagnant :	
		Fonction :	Tél :
		E-mail :	
Adresse de pose		Coordonnées GPS	
		Immatriculation	

Fiche de VIE de l'appareil selon la norme NFS 62200

Appareil :	Commentaires	Dégagement :	Commentaires
Marque	PONT A MOUSSON N°3	Autour	OK
Modèle	ATLAS	Au dessus	OK
Année fabrication		Signalisation	NON
Coffre	NON	Raccordement :	
Renversable	NON	DN du branchement	
D.N.	100	Position de la vanne	
Bouchon(s) DN 65	OK	Etanchéité de la vanne	
Bouchon(s) D N 40	OK	Pose :	
Manœuvre		Niveau / sol fini	OK
Etanchéité corps	OK	Socle béton	NON
Etanchéité clapet	OK	pose sur regard	
Vidange	OK	Alimentation :	
Pression statique	5,2	Réseau Public	
Débit à 1 bar *	176 m3/h	Réseau Privé	PRIVE
Pression à *	198 m3/h 0 bar	Réserve autonome	
Environnement :		vanne ouverte	OK
Accès	OK		
Exposition aux chocs	NON		
Système de protection	NON		
Orientation			
Pièces remplacées			

Historiques des Opérations

Date	Opérations	N°Doc	Technicien	Client
27-sept-20	CONTRÔLE PI		Mr SEEWATHIAN	ALDI

Prévisions Interventions	Remarques pour prochaines Interventions


* Sous réserve des capacités hydrauliques du réseau d'alimentation pendant 2 heures.



Parc Poteaux d'incendie

	Date: 27/09/21	Technicien SADE	MR SEEWATHIAN	Tél : 06 19 05 02 82
Fournisseur		SADE 43 Rue Pierre Dupont 69741 Genas		Contact : Mme Pin Patricia
Exploitant du réseau		ALDI MARCHE SARL RD 75 LIEU DIT LES ROUTES ZACDU MONT GUILLERME 38780 OYTIER SAINT OBLAS		Fonction : E-mail : pin.patricia@sade-cgth.fr
Adresse		Accompagnant :		Tél : 06 13 81 38 34
Adresse de pose		Fonction :		Tél :
		E-mail :		
		Coordonnées GPS		
		Immatriculation		

Fiche de VIE de l'appareil selon la norme NFS 62200

Appareil :	Commentaires	Dégagement :	Commentaires
Marque	PONT A MOUSSON N°4	Autour	MAUVAIS
Modèle	ATLAS	Au dessus	OK
Année fabrication		Signalisation	NON
Coffre	NON	Raccordement :	
Renversable	NON	DN du branchement	
D.N.	100	Position de la vanne	
Bouchon(s) DN 65	OK	Etanchéité de la vanne	
Bouchon(s) D N 40	OK	Pose :	
Manœuvre		Niveau / sol fini	OK
Etanchéité corps	OK	Socle béton	NON
Etanchéité clapet	OK	pose sur regard	NON
Vidange	OK	Alimentation :	
Pression statique	5,2	Réseau Public	
Débit à 1 bar *	178 m3/h	Réseau Privé	PRIVE
Pression à *	204 m3/h 0 bar	Réserve autonome	
Environnement :		vanne ouverte	OK
Accès	ENCOMBRE		
Exposition aux chocs	NON		
Système de protection	NON		
Orientation			
Pièces remplacées			

Historiques des Opérations

Date	Opérations	N°Doc	Technicien	Client
27-sept-20	CONTRÔLE PI		Mr SEEWATHIAN	ALDI

Prévisions Interventions	Remarques pour prochaines Interventions
ELAGAGE	

* Sous réserve des capacités hydrauliques du réseau d'alimentation pendant 2 heures.




Parc Poteaux d'incendie

	Date: 27/09/21	Technicien SADE	MR SEEWATHIAN	Tél : 06 19 05 02 82
		Tél :		
Fournisseur	SADE 43 Rue Pierre Dupont 69741 Genas	Contact :	Mme Pin Patricia	
Exploitant du réseau	ALDI MARCHÉ SARL RD 75 LIEU DIT LES ROUTES ZACDU MONT GUILLERME 38780 OYTIER SAINT OBLAS	Fonction :	Tél :	06 13 81 38 34
Adresse		E-mail :	pin.patricia@sade-cgth.fr	
		Accompagnant :		
		Fonction :	Tél :	
		E-mail :		
Adresse de pose		Coordonnées GPS		
		Immatriculation		

Fiche de VIE de l'appareil selon la norme NFS 62200

Appareil :	Commentaires	Dégagement :	Commentaires
Marque	PONT A MOUSSON N°5	Autour	OK
Modèle	ATLAS	Au dessus	OK
Année fabrication		Signalisation	NON
Coffre	NON	Raccordement :	
Renversable	NON	DN du branchement	
D.N.	100	Position de la vanne	
Bouchon(s) DN 65	OK	Etanchéité de la vanne	
Bouchon(s) D N 40	OK	Pose :	
Manœuvre		Niveau / sol fini	OK
Etanchéité corps	OK	Socle béton	NON
Etanchéité clapet	OK	pose sur regard	NON
Vidange	OK	Alimentation :	
Pression statique	5,2	Réseau Public	
Débit à 1 bar *	185 m3/h	Réseau Privé	PRIVE
Pression à *	208 m3/h 0 bar	Réserve autonome	
Environnement :		vanne ouverte	OK
Accès	OK		
Exposition aux chocs	NON		
Système de protection	NON		
Orientation			

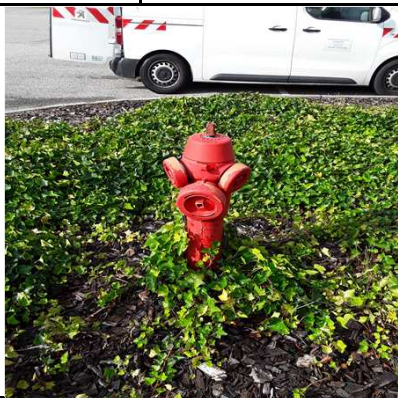

Pièces remplacées

Historiques des Opérations

Date	Opérations	N°Doc	Technicien	Client
27-sept-20	CONTRÔLE PI		Mr SEEWATHIAN	ALDI

Prévisions Interventions	Remarques pour prochaines Interventions

* Sous réserve des capacités hydrauliques du réseau d'alimentation pendant 2 heures.